
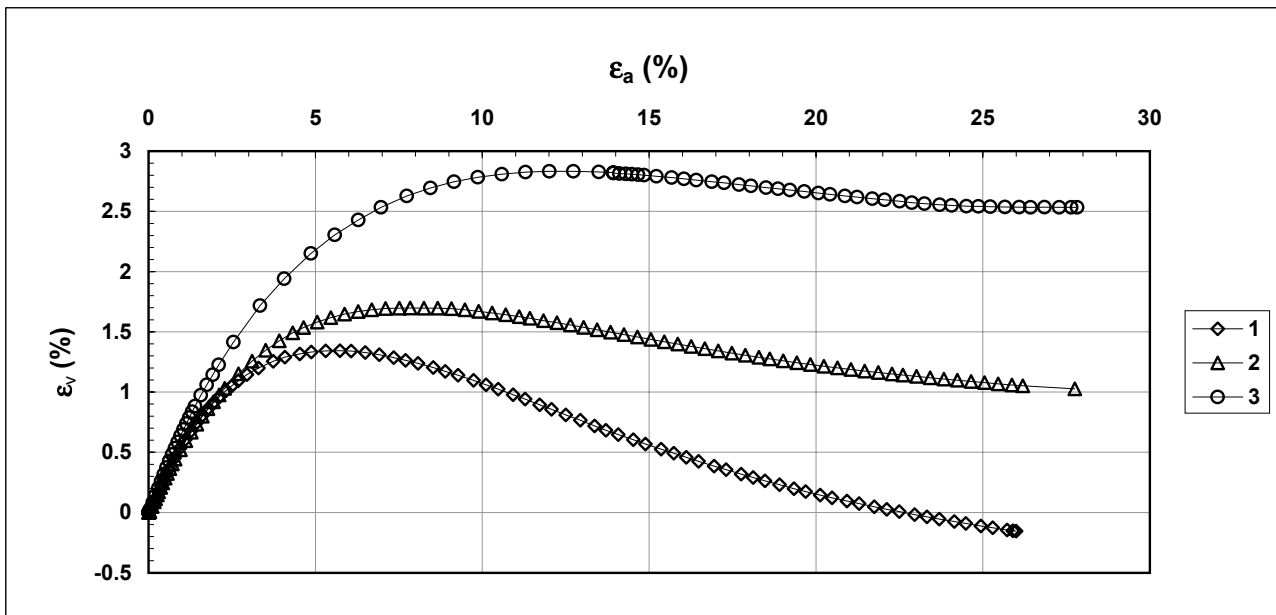


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

<b>Committente:</b>	<b>FONDAZIONE CNAO</b>
<b>Cantiere:</b>	<b>PAVIA</b>
<b>Sondaggio:</b>	<b>S10PZ</b>
<b>Campione:</b>	<b>CI1</b>
<b>Profondità prova [m]:</b>	<b>12.03m - 12.33m</b>
<b>Prova:</b>	<b>Tx CID</b>
<b>Provino:</b>	<b>1 2 3</b>
<b>Data prova:</b>	<b>24/04/04</b>

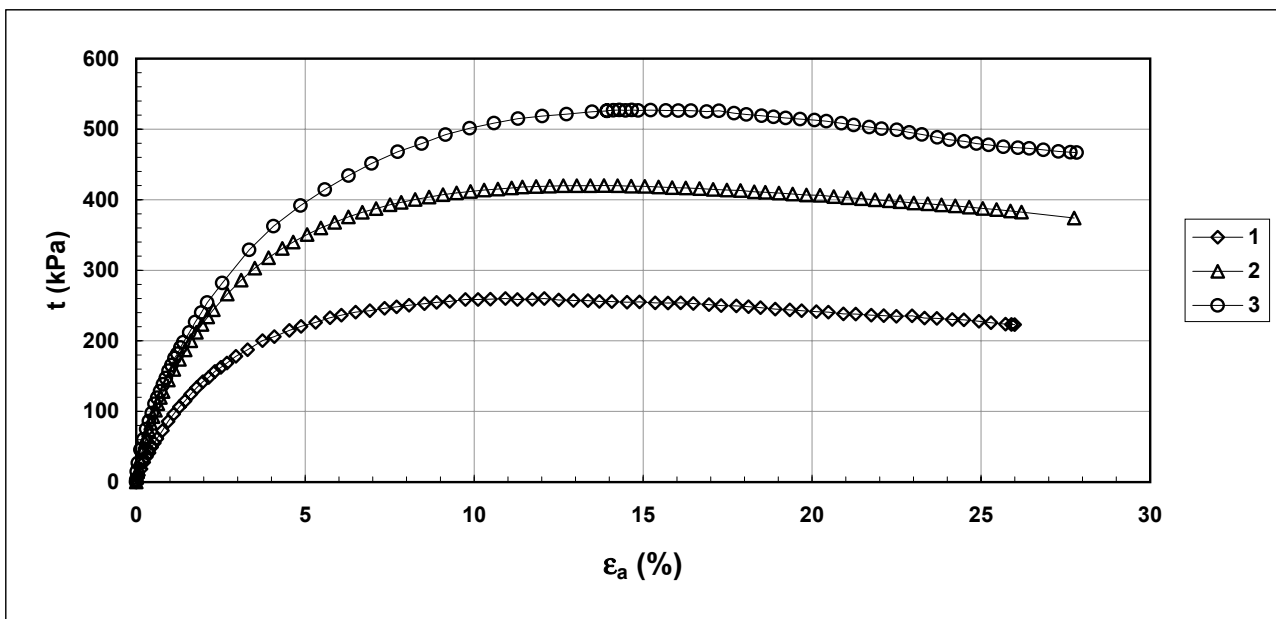

<b>Note:</b>	Criterio di rottura = $t_{max}$
--------------	---------------------------------