
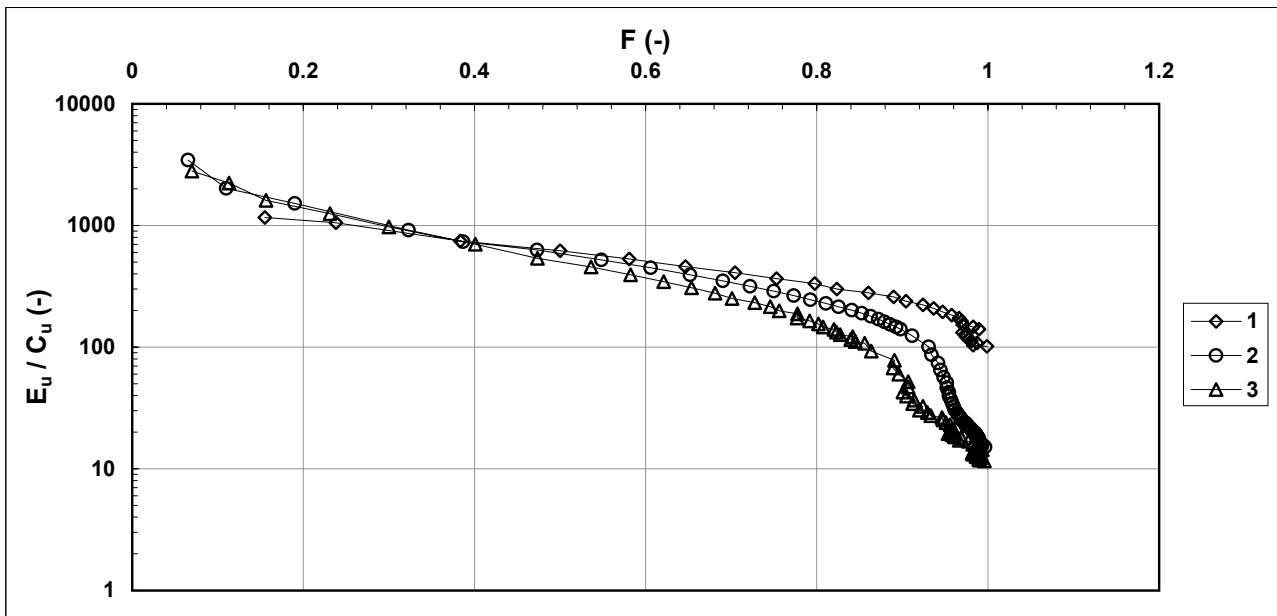


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S11
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	10.7m - 11m
Prova:	Tx CIU
Provino:	1 2 3
Data prova:	13/04/04

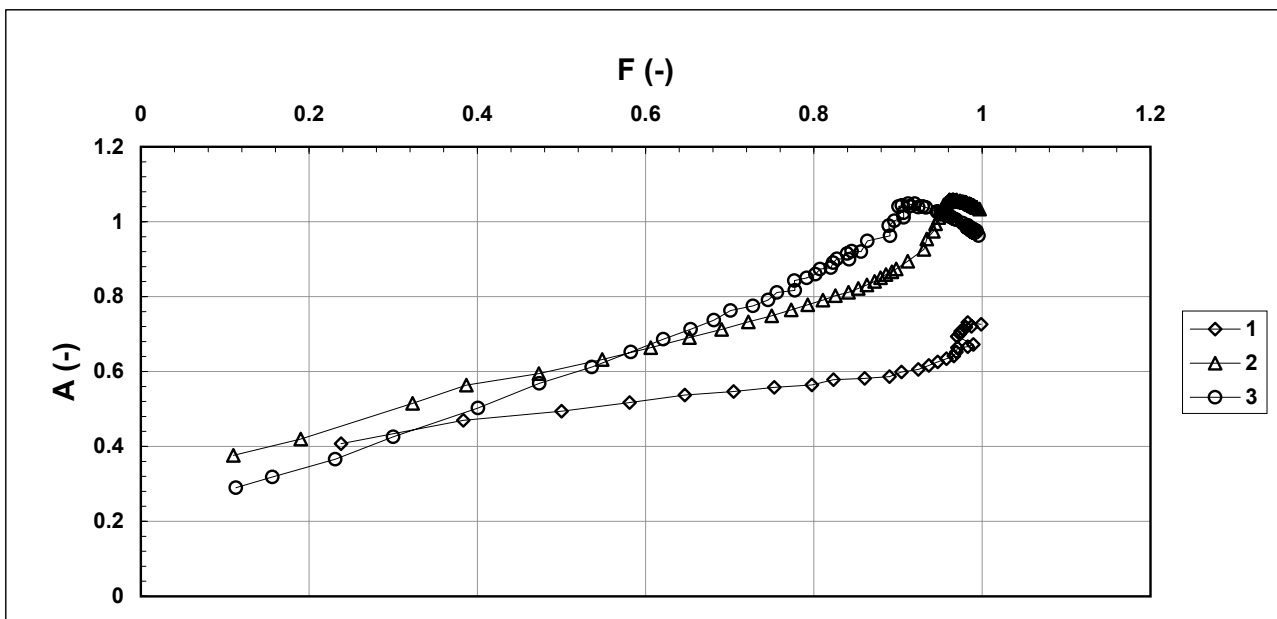

Note:	<i>Criterio di rottura = t max</i>
--------------	------------------------------------

Legenda:

$$A = \Delta U / \Delta \sigma_a$$

$$F = t / t_{max}$$

$$E_u = \Delta (\sigma_a - \sigma_r) / \epsilon_a$$

E_u = Modulo secante non drenato

$$C_u = t_{max}$$