

rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D2435/96


N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S5
Campione:	CI3
Profondità prova [m]:	34.66 - 34.70
Prova:	Edo IL
Provino:	1
Data prova:	06/04/04

Dati generali dei provini

Provino	Profondità	Dati iniziali							Dati a fine prova							Metodo di preparazione
		D	H	γ_u	w_i	γ_s	e	GS	H	γ_u	w_f	γ_s	e			
-	m	mm	mm	kN/m ³	%	kN/m ³	-	-	mm	kN/m ³	%	kN/m ³	-			
1	34.68	50.4	20.0	20.21	25.5	16.10	0.645	2.70	18.0	21.51	17.9	18.24	0.482			fustellazione

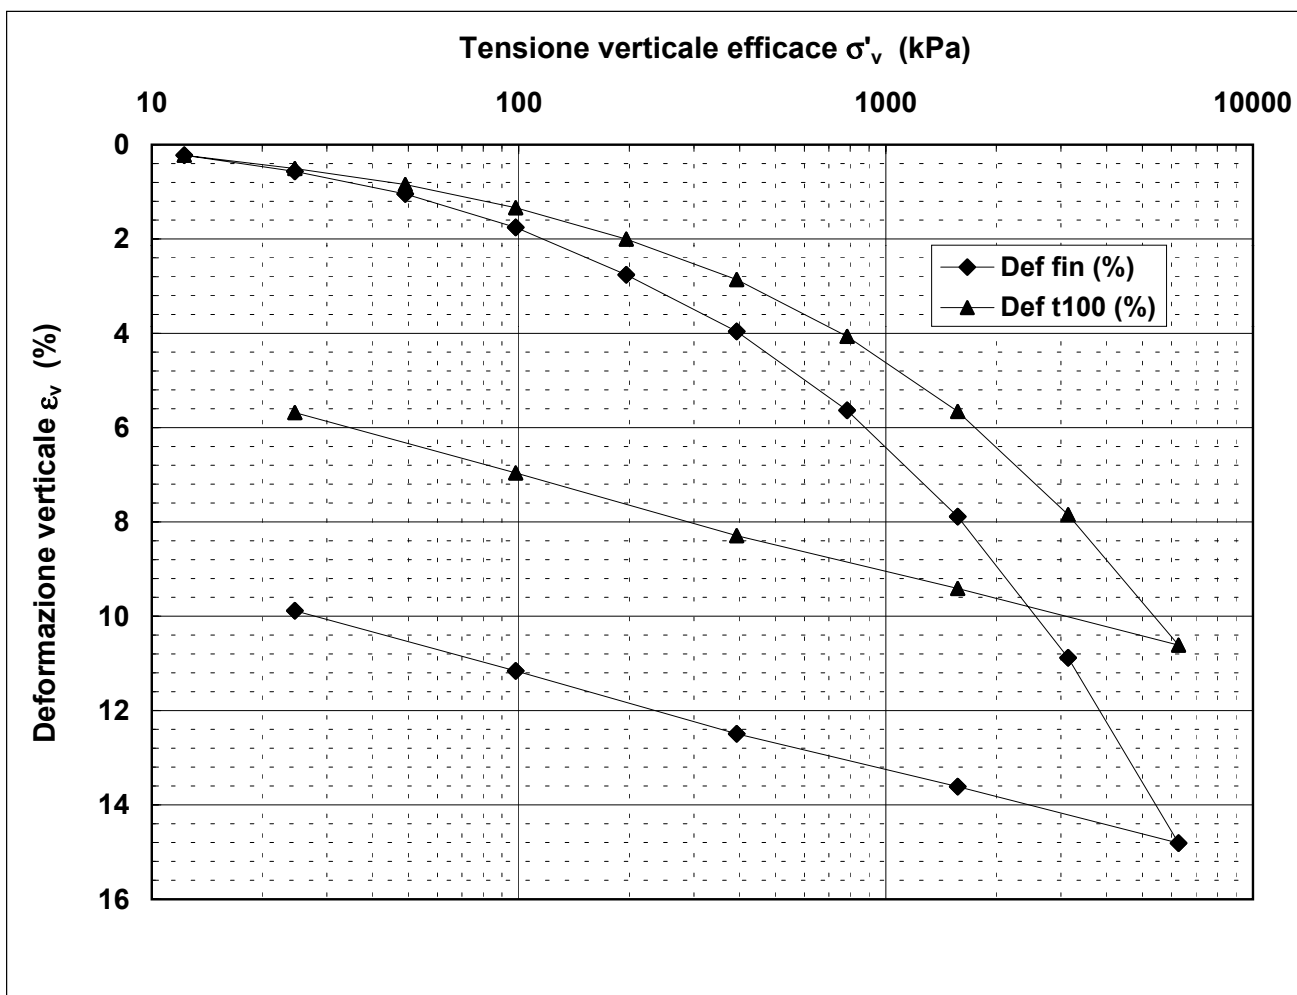

Legenda:

D = diametro del provino

w = contenuto d'acqua

GS = Peso specifico dei grani

Subscritto 'i' = iniziale

H = altezza del provino

e = indice dei vuoti

Subscritto 'u' = umido

Subscritto 'f' = finale

γ = peso di volume

Subscritto 's' = secco

Note:	Il campione rigonfia sino ad un carico verticale di 12 kPa circa.
--------------	---