


| rev. | data emiss. | eseguito da | elaborato da |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 0 | 30/04/04 | Pezzotta | Angeloni |

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Committente: | FONDAZIONE CNAO |
| Cantiere: | PAVIA |
| Sondaggio: | S3 |
| Campione: | CI1 |
| Profondità prova [m]: | 9.38 - 9.42 |
| Prova: | Gr 1 |
| Data prova: | 21/04/04 |

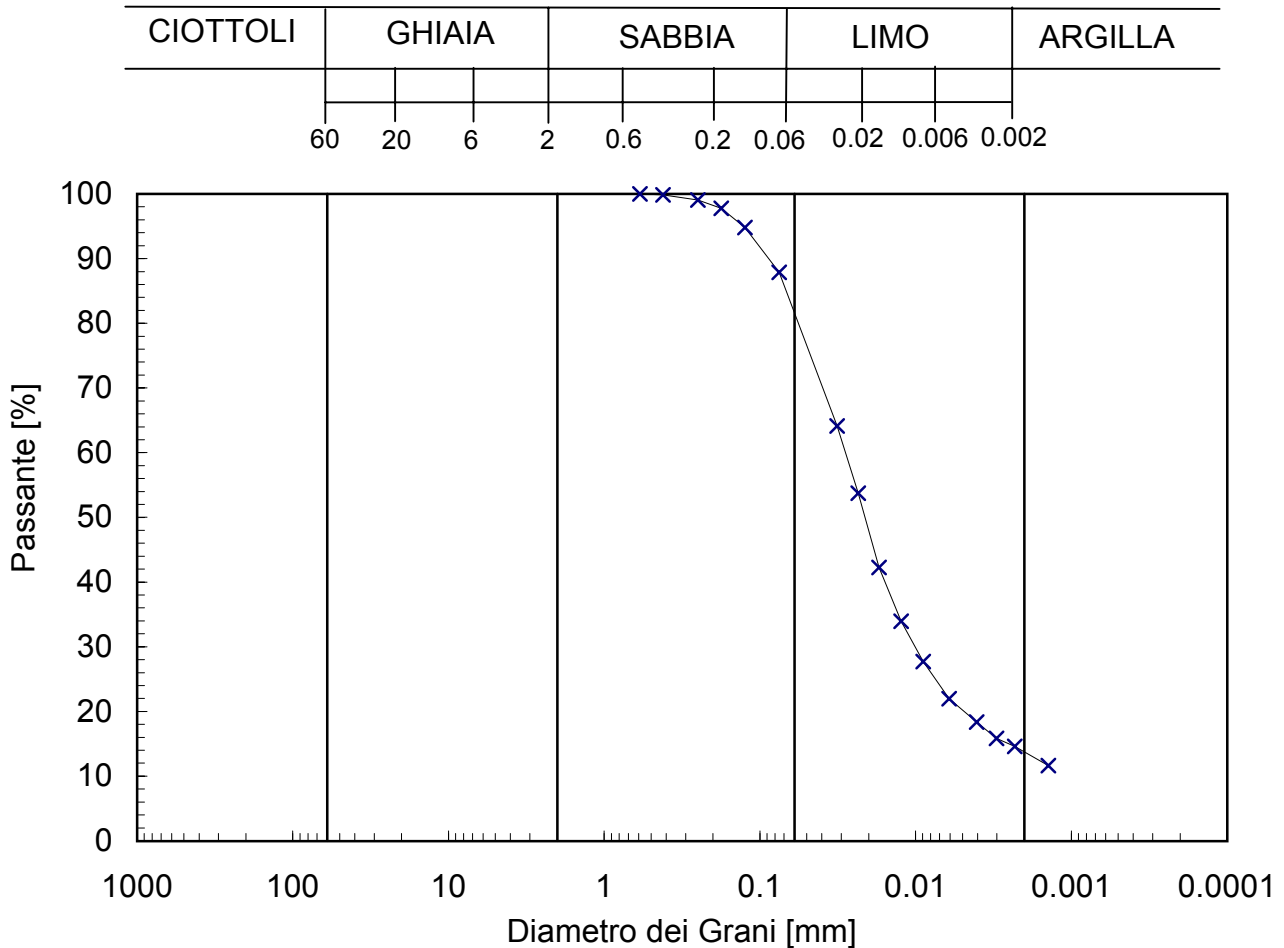

| Prova | Simbolo | Profondità | | Peso Secco Materiale | Metodo Preparazione | % < 0.075mm | % CIOTTOLI | % GHIAIA | % SABBIA | % LIMO | % ARGILLA | D ₆₀ | D ₅₀ | D ₁₀ |
|-------|---------|------------|------|----------------------|---------------------|-------------|------------|----------|----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | da m | a m | | | | | | | | | [mm] | [mm] | [mm] |
| Gr 1 | x | 9.38 | 9.42 | 347.59 | VIA UMIDA | 88 | - | - | 18 | 68 | 14 | 2.8.E-02 | 2.1.E-02 | 1.1.E-03 |

NOTE: