


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D2435/96

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S1
Campione:	Cl1
Profondità prova [m]:	10.57 - 10.61
Prova:	Edo IL
Provino:	1
Data prova:	02/04/04

Dati generali dei provini

Provino	Profondità	Dati iniziali							Dati a fine prova							Metodo di preparazione
		D	H	γ_u	w_i	γ_s	e	GS	H	γ_u	w_f	γ_s	e			
-	m	mm	mm	kN/m ³	%	kN/m ³	-	-	mm	kN/m ³	%	kN/m ³	-			
1	10.59	50.4	20.0	20.39	21.9	16.72	0.584	2.70	17.8	21.86	16.3	18.80	0.416			fustellazione

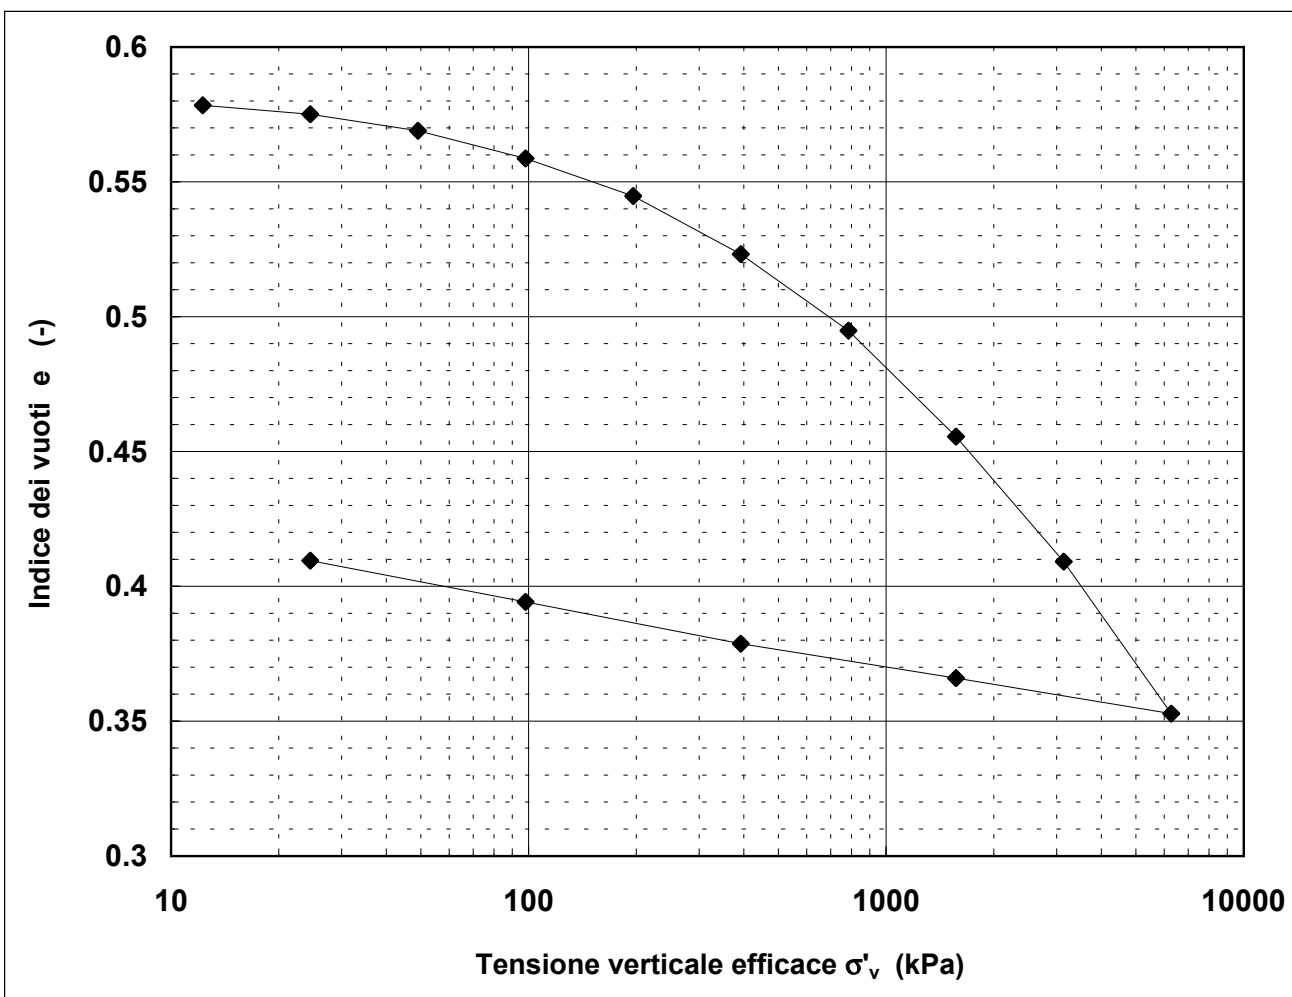

Legenda:

D = diametro del provino
H = altezza del provino
 γ = peso di volume

w = contenuto d'acqua
e = indice dei vuoti

GS = Peso specifico dei grani
Subscritto 'u' = umido
Subscritto 's' = secco

Subscritto 'i' = iniziale
Subscritto 'f' = finale

Note:	
--------------	--