


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S2
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	29.16 - 29.26
Prova:	Gr 1
Data prova:	20/04/04

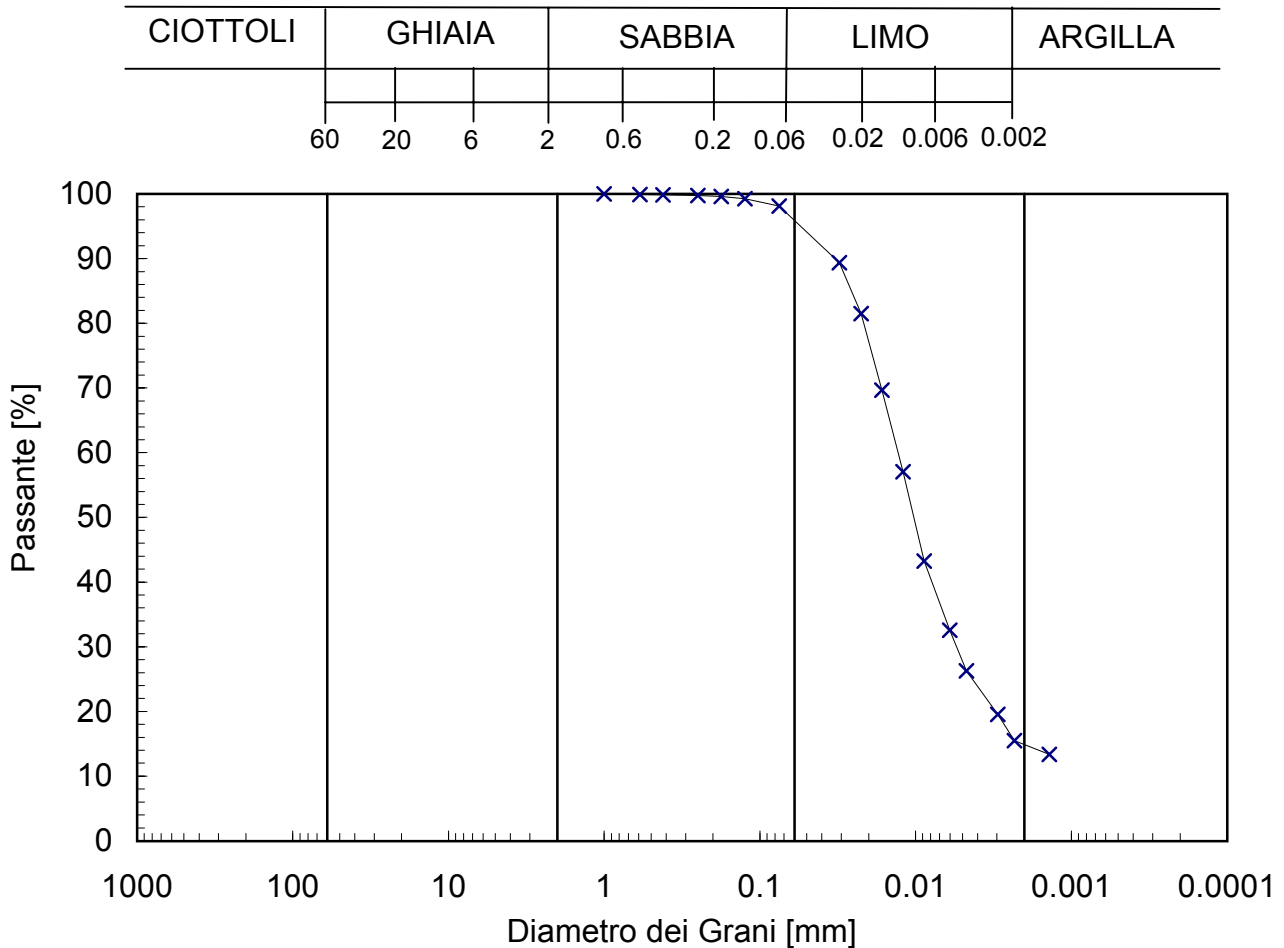

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 1	x	29.16	29.26	417.50	VIA UMIDA	98	-	-	4	81	15	1.3.E-02	1.0.E-02	6.0.E-04

NOTE: