
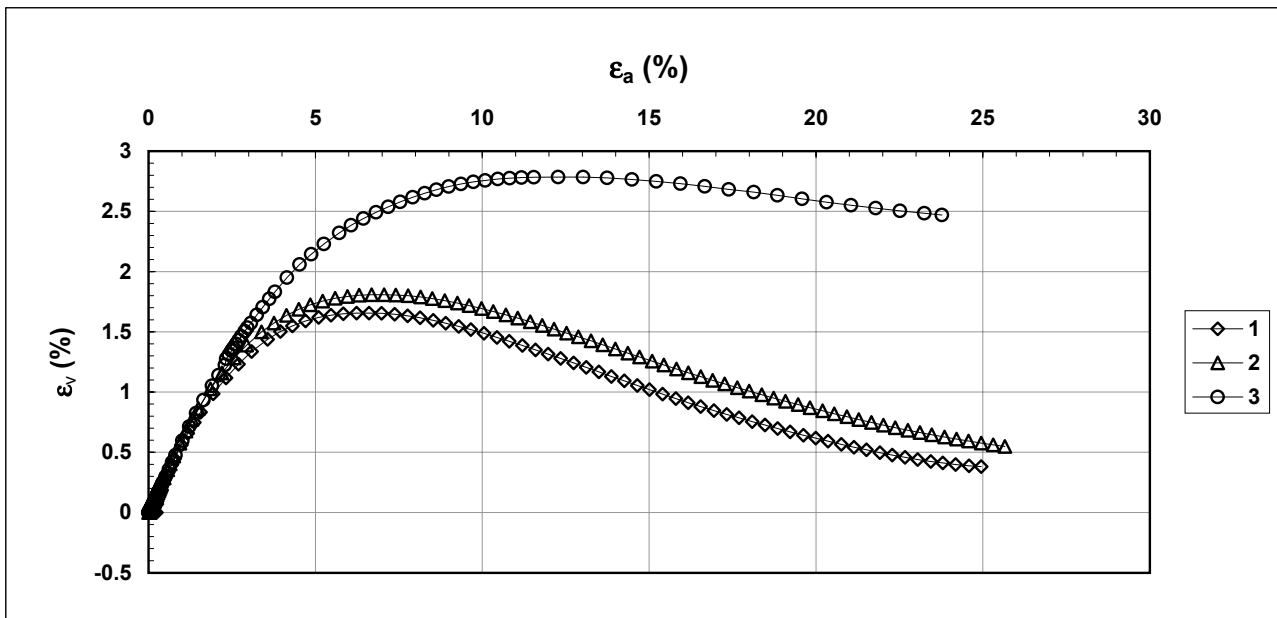


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S5
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	12.02m - 12.32m
Prova:	Tx CID
Provino:	1 2 3
Data prova:	08/04/04

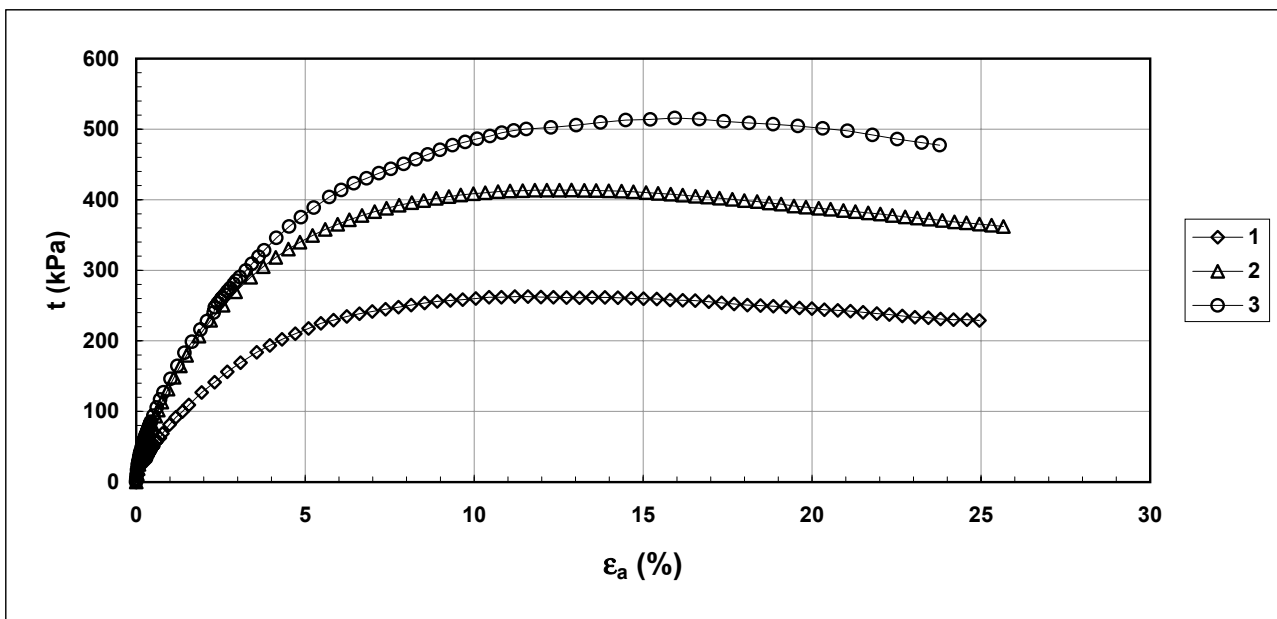

Note:	Criterio di rottura = t_{max}
--------------	---------------------------------