


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Pezzotta	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D422/90

N° certificato di prova: _____

N° verbale di accettazione: _____

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S1
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	10.81 - 10.89
Prova:	Gr 2
Data prova:	14/04/04

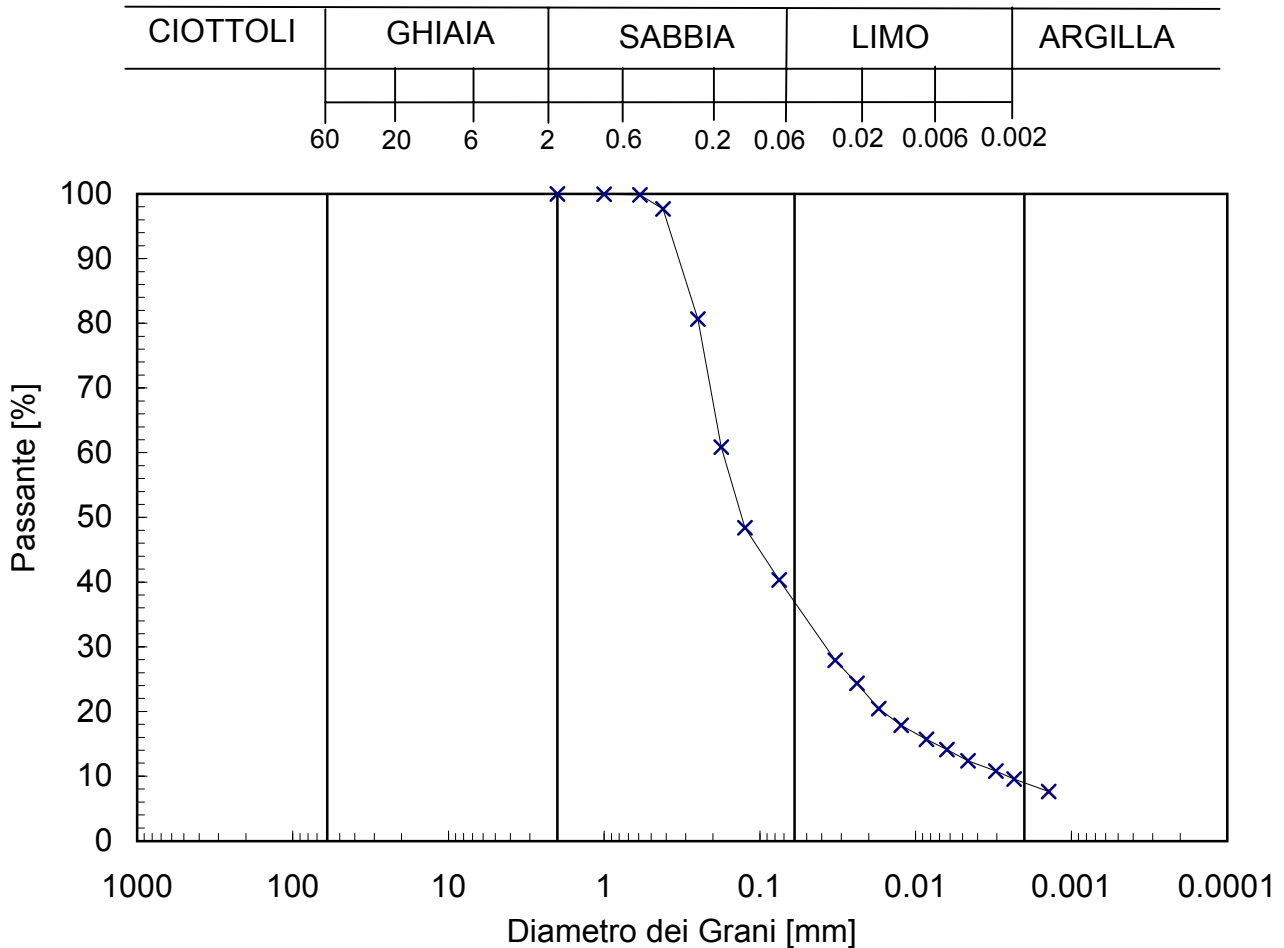

Prova	Simbolo	Profondità		Peso Secco Materiale [g]	Metodo Preparazione	% < 0.075mm	% CIOTTOLI	% GHIAIA	% SABBIA	% LIMO	% ARGILLA	D ₆₀	D ₅₀	D ₁₀
		da m	a m									[mm]	[mm]	[mm]
Gr 2	x	10.81	10.89	653.89	VIA UMIDA	40	-	-	63	28	9	1.7.E-01	1.3.E-01	2.6.E-03

NOTE: