
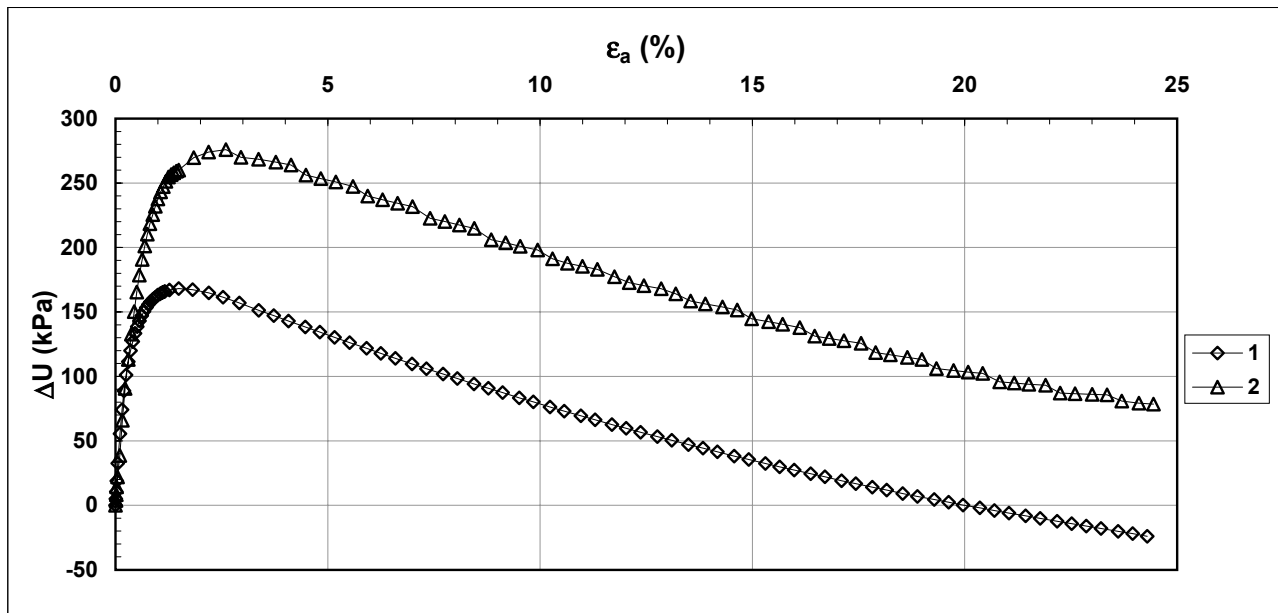


rev.	data emiss.	eseguito da	elaborato da
0	30/04/04	Capoferri	Angeloni

Normativa di riferimento: ASTM D4767/95

Committente:	FONDAZIONE CNAO
Cantiere:	PAVIA
Sondaggio:	S2
Campione:	CI1
Profondità prova [m]:	29.4m - 29.48m
Prova:	Tx CIU
Provino:	1 2
Data prova:	21/04/04

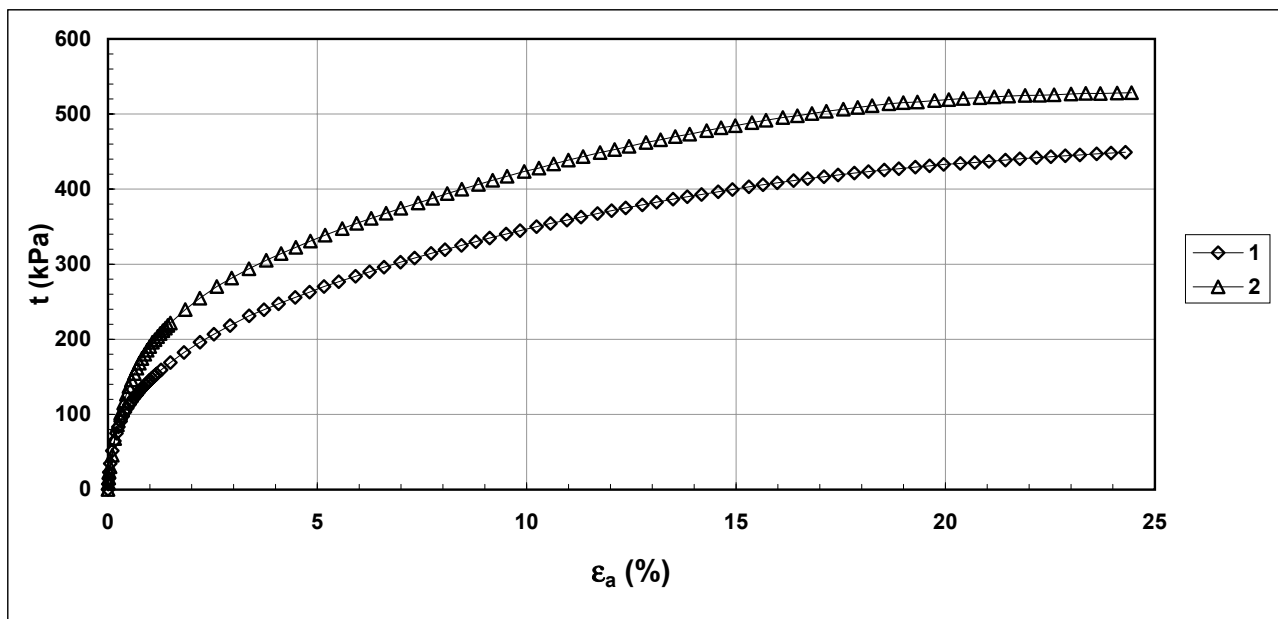

Note:	Criterio di rottura = t_{max}
--------------	---------------------------------